

Preisblatt für Stromeinspeisungen aus dezentralen Eigenerzeugungsanlagen nach § 18 Strom NEV in das Netz der SÜC

Preisblatt gültig ab 1. Januar 2017

Einspeiseebene	Leistungspreis	Arbeitspreis
Mittelspannung	114,85 €/kW	0,10 ct/kWh
Umspannung in Niederspannung	98,98 €/kW	1,10 ct/kWh
Niederspannung	124,70 €/kW	1,07 ct/kWh

Die Gesamtvergütung aller dezentralen lastganggemessenen Einspeiser einer Netz- oder Umspannebene ergibt sich aus der Vermeidungsarbeit und der Vermeidungsleistung bewertet mit den Netzentgelten der Netz- oder Umspannebene, die der Einspeisung vorgelagert ist.

Für nicht lastganggemessene Einspeiser errechnet sich die Vergütung nur aus dem Arbeitspreis gemäß diesem Preisblatt.

Die Vergütung der Vermeidungsarbeit ist unabhängig vom Zeitpunkt der Einspeisung.


Maßgeblich für die Vergütung der Vermeidungsleistung ist die individuelle Einspeiseleistung ( $P_{\text{ein},i}$ ) im Zeitpunkt der höchsten Entnahmelast ( $P_{\text{E,max}}$ ) aus dieser Netz- oder Umspannebene. Das Produkt aus dieser Einspeiseleistung und dem Verhältnis der tatsächlichen Vermeidungsleistung ( $P_{\text{vermieden}}$ ) der jeweiligen Netz- oder Umspannebene zu der gesamten Einspeiseleistung ( $P_{\text{tE}}$ ) zum Zeitpunkt der höchsten Entnahmelast ergibt die zu vergütende individuelle Vermeidungsleistung ( $P_{\text{verg},i}$ )

$$P_{\text{verg},i} = P_{\text{ein},i} \times \frac{P_{\text{vermieden}}}{P_{\text{tE}}}$$

Sofern die höchste Entnahmelast ( $P_{\text{E,max}}$ ) der jeweiligen Netz- oder Umspannebene zeitgleich mit der höchsten Bezugslast der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene auftritt, entspricht die zu vergütende individuelle Vermeidungsleistung ( $P_{\text{verg},i}$ ) der individuellen Einspeiseleistung ( $P_{\text{ein},i}$ ) zu diesem Zeitpunkt.

$$P_{\text{verg},i} = P_{\text{ein},i}$$

Bild: Darstellung der Netzverhältnisse zur Bewertung der vermiedenen Leistung

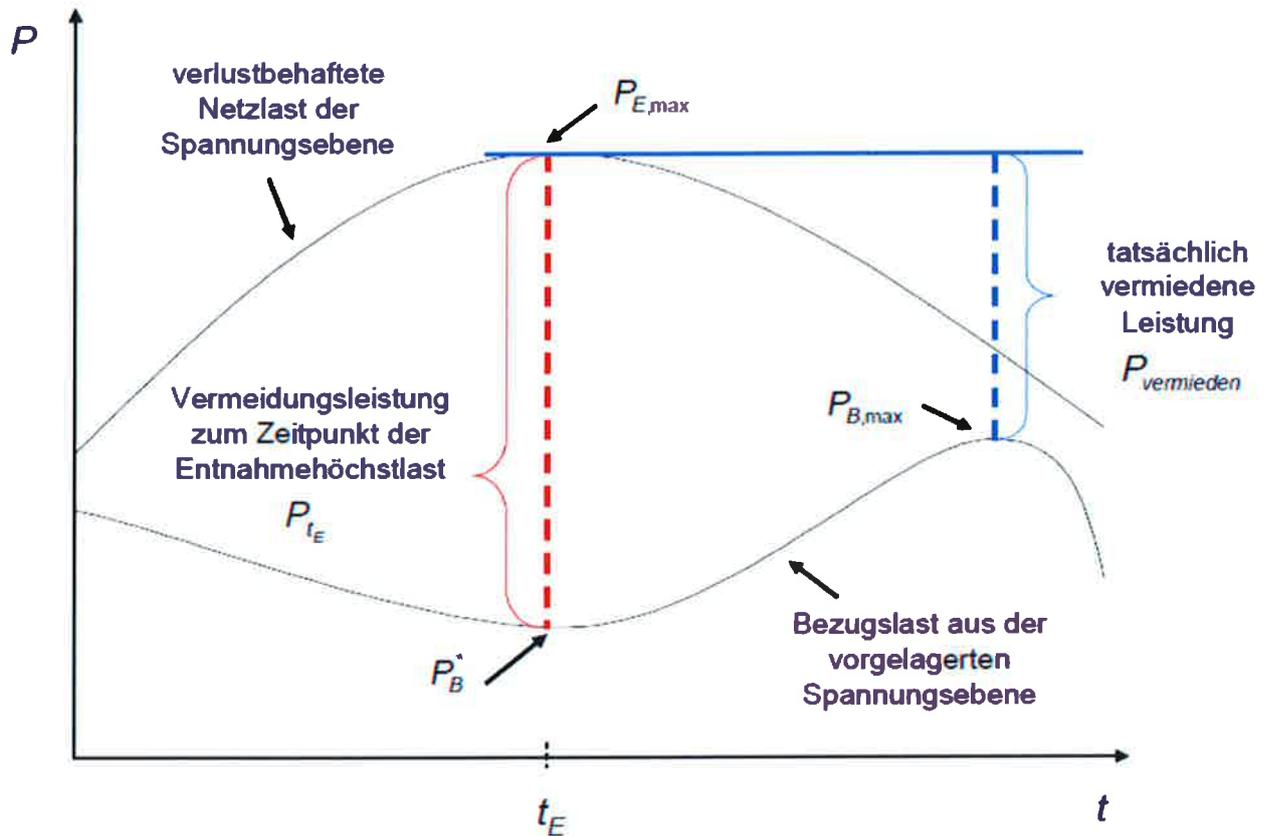

Die Vergütung der individuellen Vermeidungsleistung ( $P_{\text{verg},i}$ ) berechnet sich auf Basis der Preisregelung der der Einspeisestelle zugrunde gelegten Netz- oder Umspannebene entsprechend dieses Preisblattes.

Da die Ermittlung der tatsächlichen Vermeidungsleistung ( $P_{\text{vermieden}}$ ) erst nach Ablauf eines Kalenderjahres erfolgen kann, werden bis zur endgültigen Bestimmung Abschläge auf Basis der individuellen Vermeidungsarbeit vergütet.

Alle genannten Preise verstehen sich ggf. zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer.